


Stavební připravenost čistírny odpadních vod BioCleaner® BC 16 K PP DUO

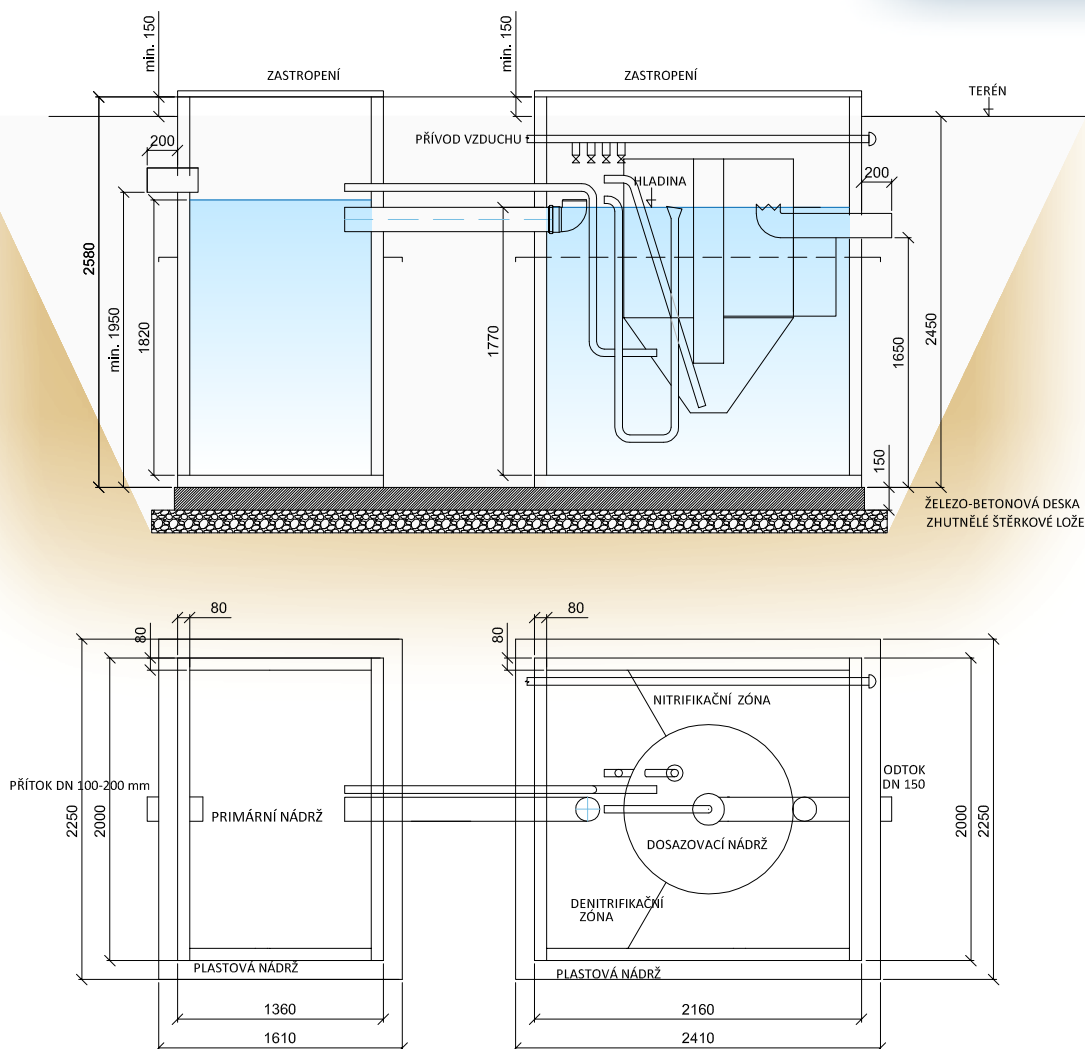

pozn.: Stavební připravenost pro obsyp nebo obetonování. Montáž zhotovit dle pokynů pro osazení.
 *V případě požadavku na uložení ČOV do větší hloubky než je max. hloubka uvedená na výkresu, nebo odlišného zatížení, musí být ČOV staticky zajištěna (např. obetonováním)

| | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| Objem nádrže | 6.50 m ³ | Maximální hmotnost | 1200 kg |
| Objem nitrifikační zóny | 3.42 m ³ | Inst. příkon dmychadla | 180 W |
| Objem dosazovací nádrže | 1.62 m ³ | Napětí | 230 V |
| Objem primární nádrže | 4.02 m ³ | Jištění přívodního kabelu | 4 A |
| Výška hladiny | 1.77 m | Přívodní kabel | CYKY-J 3x2.5 |

Platnost od 1.4.2017
 Vypracoval: Vítů Josef