


Schéma čistírny odpadních vod BioCleaner® BC 50 K PP

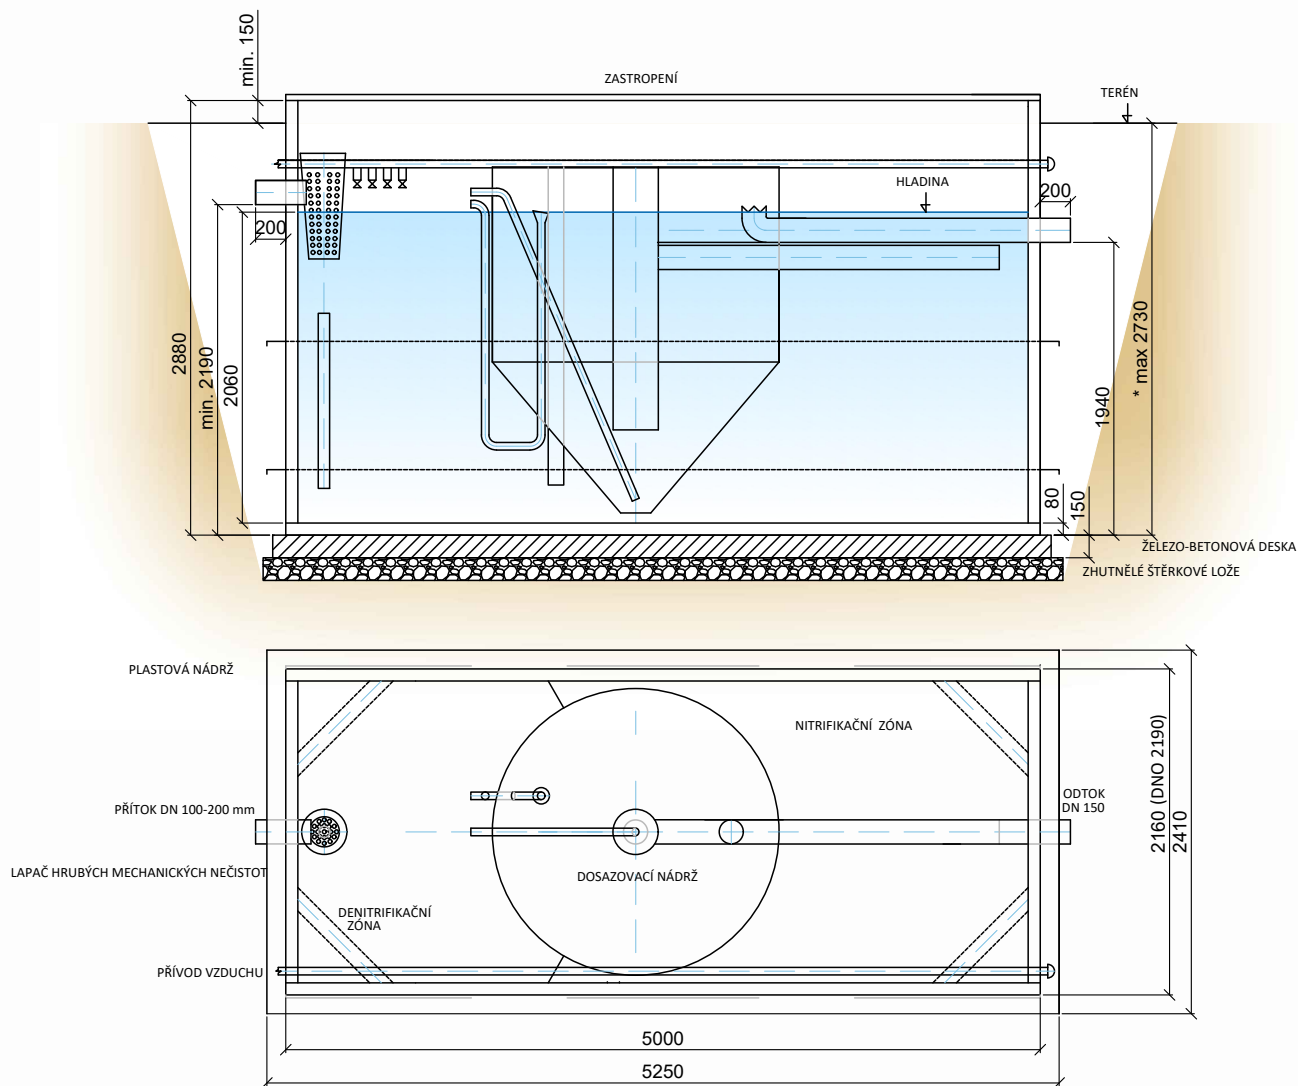

Poznámka: Stavební připravenost pro obsyp nebo obetonování. Montáž zhotovit dle Pokynů pro osazení.

* V případě požadavku na uložení ČOV do větší hloubky než je maximální hloubka uvedená na výkresu, nebo odlišného zatížení, musí být ČOV staticky zajištěna (např. obetonováním). Konkrétní postup určí projektant.

Objem denitrifikační zóny	4.58 m ³	Maximální hmotnost	2 000 kg
Objem nitrifikační zóny	10.68 m ³	Inst. příkon dmyhadla	1 100 W
Objem dosazovací nádrže	4.72 m ³	Napětí	400 V
Celkový objem vody	19.98 m ³	Jištění přívodního kabelu	13 A
Výška hladiny	2.06 m	Přívodní kabel (max. 50 m)	CYKY-J 5x2.5

